










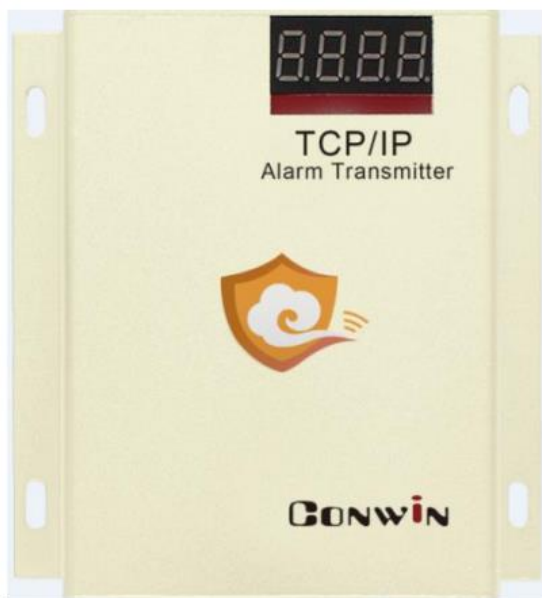


丛文警云有线网络通信模块 安装使用手册





型号：CN1400/CN1420

2017年12月

目录

 产品说明.....	4
 使用步骤.....	4
一、安装前的准备	4
二、如何对模块配置与联网?	5
 键盘口接不同主机安装要点	7
1、科隆 CP428/CP816 主机	7
2、博世 CMS6/8/40 主机	7
3、DSC 主机	9
4、CK 主机	9
5、枫叶 SP 系列主机	10
6、霍尼 Vista 主机	10
7、枫叶 728+主机	13
8、Omini 主机	13
9、博世 IP7400/DS7400 主机	14
10、博世 CC408 主机	15
11、EL-ST2008 主机	16
12、XR-303B 主机	16
13、Risco-LightSYS 主机(主机系统版本 V3.14@2015-03-25 及以上)	17
14、Inanter-NT3 主机	17
 单用电话口的使用方法 (CN1400 不支持)	18
 两个 24 小时防区独立使用	19
 数码管显示	19
 工作状态指示灯	20
 模块参数描述	21
1、模块运行状态	21
2、模块及主机参数 (CN1400 不支持电话口功能)	21
3、中心及网络参数	23
4、修改登录密码	24
5、保存参数	24
6、固件升级	24
 性能指标	24
 附录 1: 新版 CN1420 结构描述	25
 附录 2: 密码长度、主机布撤防密码和 ID 卡 (仅新版 CN1420)	25

 附录 3: 键盘使用说明(仅新版 CN1420)	26
1、键盘提示音、图标和状态说明	26
2、使用键盘编程	26
3、使用键盘管理主机布撤防密码和 ID 卡.....	27
4、使用键盘操作	28
 附录 4: 模块自身报告 CID 说明(仅新版 CN1420)	29

不同固件版本功能会有所差异，使用方法基本一致，需要了解更多详情，请与供应商联系。CN1400不支持电话口功能，无USB接口

本文中涉及的键盘读卡器 CN0050/CN0052 同时支持键盘、读卡功能，键盘 CN0051/CN0053 不支持读卡功能。键盘读卡器和键盘都描述为键盘，CN0050/CN0051 为 LED 键盘，CN0052/CN0053 为图标键盘

产品说明

- 支持从主机键盘口采集数据，部分型号同时支持从主机电话口(CID 格式)采集数据，两种方式可以单独使用，也可以同时使用。采集到的事件都会以有线网络的方式报告到中心。
 - ◆ 型号 CN1400：仅支持从主机键盘口采集数据
 - ◆ 型号 CN1420：支持同时从主机键盘口、电话口采集数据。
新版 CN1420(固件版本 V16.28.0.0 及以后)支持 1 个 USB 接口。支持 1 个 RS485 接口，可接键盘对主机进行布撤防操作和对模块进行编程设置。
- 支持同时报告到 2 个中心，每个中心有独立网路参数；
- 支持科隆 CP428/816、博世 CMS/CC408/IP7400/DS7400、DSC、CK23x、枫叶 SP/728+、霍尼 Vista、Omini、EL-ST2008、希锐 XR-303B 主机反控；
- 支持 2 个 24 小时防区独立使用；
- 注意：不要将主机 220VAC 电源线和连接模块的信号线捆绑一起，以免雷击损坏模块。

使用步骤

一、安装前的准备

- 中心至少需要 1 个固定 IP，路由器做好端口映射，如端口 7101；
- 电脑防火墙开放上述端口（如 7101 端口）的 TCP 方式；
- 中心网络报警接收软件，启用“**丛文网络报警**”；或接入到网络接收机 CN8010
- 可以通过 telnet 指令测试网络接收是否准备就绪，如在电脑运行 cmd，再执行 telnet 223.255.9.21 7101 指令，如电脑弹出窗口表示已准备好，如显示连接失败则需重新确认上述设置；
- 配置电脑安装 USB 驱动(克隆版操作系统可能安装不成功)。

二、如何对模块配置与联网？

➤ 通过浏览器（建议使用谷歌或火狐浏览器）来配置参数

- 1、模块连接网线后，通电，数码管上会滚动显示模块 IP（出厂默认 IP 为 192.168.1.100）；
- 2、查看模块 IP：按下 RST 按钮，数码管滚动显示模块当前 IP；
- 3、在浏览器输入 192.168.1.100:2400 登录配置界面（注意：冒号要用半角，电脑 IP 要和模块 IP 在同一网段）；
- 4、默认登录名：conwin，登录密码：conwin；
- 5、配置模块 IP、子网掩码、网关，中心 IP、端口及其他参数；
- 6、关注不同主机的安装要点，未提及的参数，一般按默认值；
- 7、每个参数设置界面修改完成后需要单独保存；
- 8、点击“恢复出厂值”，确认后模块参数将恢复出厂设置值。

➤ 通过手机 OTG 配置程序来配置参数(仅新版 CN1420 模块支持)

- 1、目前仅支持安卓手机，确认手机支持 OTG 功能，并准备好 OTG 转换接头；
- 2、通过扫描二维码的方式下载安装 OTG 配置程序(比如 QQ 扫一扫、UC 浏览器工具等)。如有更新程序，在运行 OTG 配置程序时会自动提示是否更新；
- 3、通过 OTG 数据线连接手机，OTG 配置程序会自动识别并连接模块；
- 4、输入安装员密码（出厂默认为 5555）；
- 5、选择相应设置项，点击【读取】，界面显示当前的参数、状态。根据需要修改中心 IP、端口、用户编号及其他相关参数。设置完成后，点击【写入】，可以再次点击【读取】的方式确认参数是否保存成功；
- 6、**参数模版**



将模块参数保存为参数模版，模版允许编辑，并可以写入到其它模块中。

- 参数设置完成后，进入参数模版菜单，点击【保存设备参数为新模版】按钮，输入新模版名称后点击【确定】按钮保存。如果设置参数与之前的模版一样，则会提示重复无需保存；
- 选择并点击已经保存的模版，可以将模版参数写入模块中；
- 向左滑动已经保存的模版，可以分享、编辑、重命名、删除该模版。

如何编辑参数模版？

- 1) 选择需要编辑的参数模版，向左滑动点击【编辑】按钮；
- 2) 修改完成所有参数后，点击保存【当前模版】或【保存为新模版】；
- 3) 如果修改完成后的参数与保存前的参数模版一样，则会提示模版未修改无需保存。

如何将参数模版导入到参数模版菜单中？

- a) 将参数模版拷贝到手机上，然后点击该参数模版。如果成功，则参

数模版会自动导入到参数模版菜单中；

- b) 将分享参数模版（以 QQ 接收文件为例）导入到 OTG 配置程序的参数模版菜单中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的 \...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的参数模版，点击后自动导入。

7、固件升级

- 在固件升级列表中，选择并点击需要的升级固件。
注意：如果选择的升级固件和当前连接的设备型号不匹配，则无法升级；
- 在弹出的提示窗口中，点击确认后开始固件升级。固件升级完成后，模块会自动重启；
- 向左滑动列表中的升级固件，可以分享、重命名、删除该升级固件。
如何将升级固件导入到固件升级列表中？

- ① 将升级固件拷贝到手机上，然后点击该升级固件。如果成功，则升级固件会自动导入到固件升级列表中；
- ② 将分享的升级固件（以 QQ 接收文件为例）导入到 OTG 配置程序的固件升级列表中：在接收文件目录下（一般在文件管理器的 \...\tencent\QQfile_recv，或用搜索功能查找）找到需要导入的升级固件，点击后自动导入。

注意：导入固件时，必须将 OTG 配置程序退出，否则会导入不成功


8、事件记录

模块可以保存最多 128 条，发送到中心的事件记录。事件记录存储在非易失性的存储器中，即使完全断电，该存储器也能长期保留所有数据。

- 刷新：点击“刷新”按钮，可以随时读取、更新和查看事件记录；
- 保存：点击“保存”按钮，可将事件记录以 .txt 的文本文件保存；
- 打开：选择并点击已经保存的事件记录文件，可以再次查看。向左滑动已经保存的事件记录文件，可分享、重命名、删除该文件。

➤ 主机与中心联网

- 1、拨码开关设置：拨向“ON”描述为 ON，反之为 OFF；
拨码开关 4: ON=允许中心、APP 反控 OFF=不允许反控；
拨码开关 5: ON=手动配置 IP, OFF=自动获取 IP；
恢复出厂值：按住 RST 按钮，直到模块重启。
- 2、保存好参数后，断电重启模块（或 30 秒后自动重启），模块与任一中心连接成功后，左数第 3 个点灭（已设置的中心都连接故障时该点闪烁）。
- 3、中心 1 连接故障时，左数第 3 位数码管上横线亮，中心 2 连接故障时中横线亮（参见数码管显示描述）；
- 4、跟随主机用户编号的首次安装时，由于模块没有用户编号，需成功报告第 1 条事件后，左数第 3 个点才会灭。



键盘口接不同主机安装要点

1、科隆 CP428/CP816 主机

主机只需编程用户编号；正确拨码后第 4 位数码管显示为 1

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
科隆主机	Pos	Neg	Clk	Dat	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	OFF	OFF	可选

模块相关参数	
用户编号	输入正确的用户编号或启用“始终跟随主机用户编号”
主机电话口同时报告	默认勾选： 与电话同时报告 不勾选：网络主、电话备用
键盘地址	默认值为 7。仅与其他模块（包括键盘）地址冲突时才修改

支持控制科隆主机 CP428/CP816 的**输出 1-4**。科隆主机地址 P83E1-4E 需要控制的输出必须打开，地址 P34E1-4E 需要控制的输出必须打开选项 7

2、博世 CMS6/8/40 主机

2.1、模式 1：**接收和反控都由键盘口完成**，通过主机编程可实现与电话的主、备报告，正确拨码后第 4 位数码管显示为 2

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
博世主机	R	B	G	Y	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	OFF	ON	可选

模块相关参数	
用户编号	输入正确的用户编号或启用“始终跟随主机用户编号”
键盘地址	仅 CMS6/8，参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控。
CMS40 2 号网络模块	默认不勾选作为 1 号网络模块使用，勾选作为 2 号网络模块使用。
作为 CMS40 主键盘	默认不勾选作为分区键盘，勾选作为主键盘。 作为主键盘，在多分区反控操作时，允许多分区布撤防，不允许防区旁路。检测主机布撤防状态，不检测防区和系统故障状态。

主机需要进行如下编程设置：

编程地址	编程项说明		备注
000~016	固定编程为：19216800118007700 (不一致时会重复同一条报告)		编程为接收机 1： IP 地址：192168001180，端口：07700
017~022	用户编号		
023	编程为 3		启用网络报警通讯协议
025	编程为 1		网络等待时间改为 15 秒
0516	仅 CMS40 需要 反控时	不分区：必须编程为 1	检测主机布撤防、防区、故障状态
		主机分区：编程为 0，可控制多分区 (主机版本需 2.30 及以上)	只检测各分区布撤防状态，不检测防区和故障状态
特别注意： 模块默认占用了 CMS 主机的 2 号键盘地址，主机不能再使用 2 号地址的键盘			

作为 CMS40 主机 2 号网络模块使用时，主机相关编程（CMS40 主机支持双模块接入，分别为 1 号、2 号网络模块）

编程地址	编程项说明		备注
0060~0076	固定编程为：19216800118007700 (不一致时会重复同一条报告)		1 号模块必须编程为接收机 1 或 2， 2 号模块必须编程为接收机 3 或 4： IP 地址：192168001180，端口：07700
0077~0082	用户编号		
0083	编程为 3		启用网络报警通讯协议
0085	编程为 1		网络等待时间改为 15 秒
0120	编程为 1		启用双网络模块
0516	仅 CMS40 需要 反控时	不分区：必须编程为 1	检测主机布撤防、防区、故障状态
		主机分区：编程为 0，可控制多分区 (主机版本需 2.30 及以上)	只检测各分区布撤防状态，不检测防区和故障状态
0121~0128 报告选项	编程为 7：向接收机 1(2 备用)和接收机 3(4 备用)发送报告		事件报告根据需要选择
特别注意： 模块默认占用了 CMS 主机的 3 号键盘地址，主机不能再使用 3 号地址的键盘			

2.2、模式 2：键盘口只反控，事件从电话口采集，仅用于 CMS6/8 主机已经连接其他网络模块时，还需要接入该模块一起使用

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
博世主机	R	B	G	Y	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线的前端，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	输入正确的用户编号或启用“ 始终跟随主机用户编号 ”
键盘地址	仅 CMS6/8, 参数为 3 时, 采用 3 号键盘对主机反控, 腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时, 采用 2 号键盘对主机反控
G/Y 口工作模式	选“接 CMS6/8 键盘线只反控”, 与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 0
电话口工作模式	网络优先、电话优先、同时报告 (电话监听)、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

3、DSC 主机

主机(仅需要反控时, 必须打开编程项【015】的选项【4】, 默认为打开, 启用快速布防属性有效)不需要特别编程, 注意接线标识, 与电话同时报告。支持 585, 1832, 1864, 正确拨码后第 4 位数码管显示为 3

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
DSC 主机	AUX+	AUX-	YEL	GRN	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	ON	OFF	可选

模块相关参数	
用户编号	必须输入 , 报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号, 与主机里设置的用户编号没有关联

4、CK 主机

模块要和主机同时上电, 否则主机检测不到模块, 不能实现反控。

仅 CK Super 主机, 通讯格式 0A 地址编程为 79xx (模块编程为接收机 1)、系统控制 2F 地址第一位编程为 0, 其他 CK 主机不需要编程

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
CK 主机	KEY+	GND	(CLK)	DATA	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	ON	ON	可选

模块相关参数	
用户编号	必须输入 , 报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号, 与主机里设置的用户编号没有关联
键盘地址	默认为 7。仅与其它模块 (如 IPM) 地址冲突时才修改

4.1、CK Super 模式：仅适用于 CK Super 主机，按主机 CID 格式上报事件(含测试报告)

模块相关参数	
主机电话口同时报告	当报警主机编程为同时报告： 勾选 。 当报警主机编程为网络为主、电话备用时(主备报告)： 不勾选
CK Super 模式	必须勾选 。第 4 位数码管显示为 L

4.2、非 CK Super 模式：适用于所有 CK 主机。

模块相关参数	
主机电话口同时报告	仅适用于 CK Super 主机 > 勾选 ：网络、电话同时报告 > 不勾选 ：与报警主机编程为同时报告或主备报告保持一致
CK Super 模式	不能勾选 。第 4 位数码管显示为 4

5、枫叶 SP 系列主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。正确拨码后第 4 位数码管显示为 5。

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
枫叶主机	+	-	YEL	GRN	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

拨码开关	1	2	3	4
	ON	OFF	OFF	可选

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
电话口工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

6、霍尼 Vista 主机

通过主机编程可实现与电话线的主、备报告，正确拨码后第 4 位数码管显示为 6。

6.1、模式 1：接收和反控都由键盘口完成

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
VISTA-10P/20P	5	4	7	6	可选	可选
VISTA-120/128/250	6	7	9	8	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	ON	OFF	ON	可选

用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
VISTA 防区数 2 位	仅 VISTA 系列主机远程旁路时使用，勾选为 2 位数防区号（如 VISTA-10P/20P），不勾选为 3 位数防区号，（如 VISTA-128BPT/250BPT）

与 VISTA-10P、VISTA-20P 连接时，主机相关编程

编程地址	设置	编程地址	设置
*29: 远距离无线输出	1	*43 第一个用户帐号	4 位账号
*48: 通讯格式 (CID)	77	*50 报告拨号延时	0
*54: 动态信号延时	0	*55 动态信号优先	1
*59~*76: 报告码	1	*93 报警报告限制	0
*189: VISTA-20P 启用网络模块	01	*195: 键盘 7 所属分区	10
*190: VISTA-10P 启用网络模块	10	*196: 键盘 8 所属分区	20 (如有分区 2)

与 VISTA-120、250、128BPT、250BPT 连接时，主机相关编程

(如有其他分区，按照各分区分别设置)

编程地址	设置	编程地址	设置
*29: 快速布防	1	*32: 第一个用户帐号	4 位账号
*39: 安装员密码布/撤防报告	1	*56: 动态信号延时	00
*57: 动态信号优先	1	*58: 报告选项	111111
*79: 1~8 防区类型恢复报告	1	*80: 9, 10, 14, 16 防区类型恢复报告	1111
*84: 通讯报告限制	00	*88: 窃盗报告延时	0

输入*93，进入设备编程菜单 (DEVICE PROG)，分别对设备地址 02、03、22 (分区 1) 配置。如有其它分区，根据需要分别对设备地址 23 (分区 2)、24 (分区 3)、25 (分区 4)、26 (分区 5)、27 (分区 6)、28 (分区 7)、29 (分区 8) 配置：

编程菜单	输入参数	备注说明
DEVICE ADDRESS 设备地址	02	使能 AUI 键盘 (地址为 2)
02 DEVICE TYPE 设备类型	01 (ALPHA CONSOLE 键盘)	
02 CONSOLE PART. 设备所属分区	1 (分区 1)	分区 1 键盘
DEVICE ADDRESS 设备地址	03	启用网络模块 (地址为 3)
03 DEVICE TYPE 设备类型	06 (远距离无线设备或 TCP-IP 网络模块)	

编程菜单	输入参数	备注说明
DEVICE ADDRESS 设备地址	22 (分区 1)	允许反控分区 1 (仅允许反控分区布撤防, 不允许反控防区旁路)
22 DEVICE TYPE 设备类型	01 (ALPHA CONSOLE 键盘)	
22 CONSOLE PART. 设备所属分区	1 (分区 1)	
DEVICE ADDRESS 设备地址	23~29 (如有分区 2~8)	允许反控分区 2~8, 每个键盘地址对应一个分 区, 根据需要设置 (仅允许反控分区布撤防, 不允许反控防区旁路)
23~29 DEVICE TYPE 设备类型	01 (ALPHA CONSOLE 键盘)	
23~29 CONSOLE PART. 设备所属分区	2~8 (分区 2~8)	

开启需要的报告: 输入*93, 进入报告码设置菜单 (REPORT CODE PROG), 将 RSTR, SUPV. CODE、SYSTEM GROUP #1、SYSTEM GROUP #2、SYSTEM GROUP #3 和 SYSTEM GROUP #4 均设置为 01

6.2、模式 2：键盘口只反控，事件从电话口采集

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
VISTA-20P	5	4	7	6	电话外线	主机进线
VISTA-120/128/250	6	7	9	8		

注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 工作模式	选“接 Vista 键盘线只反控”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 9
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先
VISTA 防区数 2 位	仅 VISTA 系列主机远程旁路时使用，勾选为 2 位数防区号（如 VISTA-10P/20P），不勾选为 3 位数防区号，（如 VISTA-128BPT/250BPT）

与 VISTA-10P、VISTA-20P 连接时，主机相关编程

编程地址	设置	编程地址	设置
*195: 键盘 7 所属分区	10	*196: 键盘 8 所属分区	20(有分区 2)

与 VISTA-120、250、128BPT、250BPT 连接时，主机相关编程

输入*93, 进入设备编程菜单 (DEVICE PROG), 对设备地址 22(分区 1) 配置。

如有其它分区，根据需要分别对设备地址23(分区2)、24(分区3)、25(分区4)、26(分区5)、27(分区6)、28(分区7)、29(分区8)配置：

编程菜单	输入参数	备注说明
DEVICE ADDRESS 设备地址	22 (分区 1)	允许反控分区 1 (仅允许反控分区布撤防， 不允许反控防区旁路)
22 DEVICE TYPE 设备类型	01 (ALPHA CONSOLE 键盘)	
22 CONSOLE PART. 设备所属分区	1 (分区 1)	
DEVICE ADDRESS 设备地址	23~29 (如有分区 2~8)	允许反控分区 2~8， 每个键盘地址对应一个分 区，根据需要设置 (仅允许反控分区布撤防， 不允许反控防区旁路)
23~29 DEVICE TYPE 设备类型	01 (ALPHA CONSOLE 键盘)	
23~29 CONSOLE PART. 设备所属分区	2~8 (分区 2~8)	

7、枫叶 728+主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
728+主机	+	-	YEL	GRN	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 工作模式	选“接 Paradox728 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 P
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

8、Omini 主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
Omini 主机	RED	BLK	GRN	YEL	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用						

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 工作模式	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 选“接 0mini-LED 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 8 ➤ 选“接 0mini 液晶键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 U 注意：选择项必须和主机所接键盘类型一致
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

9、博世 IP7400/DS7400 主机

正确拨码后第 4 位数码管显示为 2

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
辅助总线（绿色端子）	R	B	G	Y	可选	可选

拨码开关	1	2	3	4
	OFF	OFF	ON	可选

模块相关参数	
用户编号	DS7400 必须输入用户编号 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联，仅 IP7400 可启用“ 始终跟随主机用户编号 ”
作为 7400 液晶键盘	<p>默认勾选：主机不分区，编程地址 3136 编成 10（使用 11 号键盘），反控时可以查看防区的旁路状态和未准备状态，正常防区不显示不勾选为主键盘：主机分区，编程地址 3136 编成 30（使用 11 号键盘），反控时可以查看各分区的布撤防状态和防区的旁路状态，但不能查看防区未准备状态</p> <p>注意：软件上不会自动显示通过主机键盘进行旁路操作后的防区旁路状态，必须在软件上发送解除旁路 999 号防区指令后再刷新状态才会显示</p>
连接 IP7400	<p>默认勾选：作为连接 IP7400 的模块使用</p> <p>不勾选：作为连接 DS7400 的模块使用</p>

9.1、接 IP7400 主机相关编程

编程地址	编程项说明	备注
0000	11	允许防区多次触发报警
3136	不分区，编程为 10 分区，编程为 30	有分区时，必须将模块占用的 键盘（地址）设置成主键盘
4019	编程为 10	
4020	编程为 41	
3025	编程为 30	10=IP 为主，电话备份 20=电话为主，IP 备份 30=只使用 IP 40=同时使用 IP 和电话
3027	编程为 0041	
3029	编程为 0009	
3031	编程为 10	10=局域网 11=广域网
3033	固定编程为：*20*0801*14 不一致时会重复同一条报告	中心 IP192168001180 主机键盘显示 C0A801B4
3429	编程为 4 位用户编号	分区时可设置各分区编号
3331	编程为 1*5	布撤防报告，其他事件参考编 程地址 3207~3419
3332	（报告跟随用户编号）	

9.2、接 DS7400 主机相关编程

编程地址	编程项说明	备注
3136	不分区，编程为 10 分区，编程为 30	主机分区时，反控可以查看各分区的布撤 防状态和防区旁路状态，但查看不到防区 的未准备状态；APP 只能查看到一个分区 的状态
4019	编程为 17	
4020	编程为 20	

10、博世 CC408 主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
CC408 主机	CP+	CP-	CLK	DATA	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机 上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 工作模式	选“接 CC408 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 h
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

11、EL-ST2008 主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。主机系统设置 01 地址编程为 20111（启用 2 个键盘，模块使用 2 号键盘地址）或编程为 30111（启用 3 个键盘，模块使用 3 号键盘地址）。模块默认占用了主机的 2 号键盘地址

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
ST2008 主机	AUX+	AUX-	K2	K1	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	输入用户编号或启用“ 始终跟随主机用户编号 ” 注意：首次报告时必须使用模块里设置的用户编号
G/Y 工作模式	选“接 EL-ST2008 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 □
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先
键盘地址	参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控

12、XR-303B 主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。主机不需要特别编程。

建议：如需要反控，主机键盘编号最好设置为 2~8 号，不使用 1 号键盘

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
XR-303B 主机	+12V	GND	G	Y	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	输入正确的用户编号或启用“始终跟随主机用户编号”
G/Y 工作模式	选“接 XR-303B 键盘线”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 H
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先
键盘地址	参数为 7 时，采用 7 号键盘对主机反控，腾出 8 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 7 时，采用 8 号键盘对主机反控

13、Risco-LightSYS 主机(主机系统版本 V3.14@2015-03-25 及以上)

需要配合从文 RS-232 串口转换模块使用。将从文 RS232 串口转换模块的专用排线(三线：红、黑、黄)插入主机的 RS-232 接口，其他接线如下表：

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
Risco-LightSYS 主机	AUX				电话外线	主机进线
从文 RS-232 串口模块	红	黑	绿	黄		
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 工作模式	选“接 Risco-LightSYS RS232 接口”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为 “—”
电话口 工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

14、Inanter-NT3 主机

键盘口只反控，事件从电话口采集。

模块占用主机 11~14 键盘地址，采用 11 号键盘控制分区 1、12 号键盘控制分区 2、13 号键盘控制分区 3、14 号键盘控制分区 4。主机必须按照以下参数编程：设定 11~14 键盘所属子系统编程项 75 中，11 键盘编程为 1000，12 键盘编程为 0100，13 键盘编程为 0010，14 键盘编程为 0001

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
Inanter-NT3 主机	DC OUT+	DC OUT-	DT	DR	电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用。						

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 工作模式	选“接 Inanter-NT3 键盘口”，与拨码开关 1、2、3 设置无关。 第 4 位数码管显示为“—”
电话口工作模式	网络优先、电话优先、同时报告（电话监听）、仅监听等 4 种模式可选 。一般选网络优先或电话优先

单用电话口的使用方法（CN1400 不支持）

与拨码开关设置无关，**兼容不支持键盘口的主机**

模块端子	R	B	G	Y	IN	OUT
主机	12V+	12V-	可选		电话外线	主机进线
注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用						

模块相关参数	
用户编号	必须输入 ，报告到中心的用户编号使用模块里设置的用户编号，与主机里设置的用户编号没有关联
G/Y 口工作模式	建议选择“对 B 作防区” 。如防区不用，建议 G/Y 口防区模式选择【常开】其他选项：参见“报告键盘口连接故障”部分说明
电话口工作模式	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 网络优先 ➢ 电话优先、同时报告（监听模式）：如果启用了“重拨强制抢线”功能（参见“<u>重拨强制抢线</u>”部分）或主机拨出电话为 335566 时，模块主动抢线并自动切换到网络报告模式。 操作方法：将主机的备用电话设置成“335566”。当主机完成主拨电话次数还不能成功报告时，会拨打“335566”的备用电话，模块识别到拨出号码为“335566”时，强制切换到网络报告模式 ➢ 仅监听 不能单独使用，仅主机通过电话口向其它接收设备报告数据时采集信号。启用“重拨强制抢线”或拨出电话号为 335566 时，不主动抢线，OUT 直接接到主机电话进线端即可，接线简单

两个 24 小时防区独立使用

与拨码开关设置无关

模块端子	R	B	G	Y
说明	12V+	12V-/防区公共端	防区 1	防区 2

模块相关参数	
用户编号	必须输入用户编号
G/Y 口工作模式	必须选“对 B 作防区”，B/G 组成防区 1、B/Y 组成防区 2，闭合防区恢复；开路防区报警，数码管 4 上横线亮为防区 1 报警、中横线亮为防区 2 报警
G/Y 口防区模式	可选常闭/常开 常闭时：回路闭合防区恢复；开路防区报警 常开时：回路开路防区恢复；闭合防区报警

注意：2 个 24 小时防区（防区号固定为 801-802）

数码管显示

通电启动时显示：全部 LED 笔画先慢闪，然后快闪几秒钟，如此时有笔画未亮起，说明 LED 有故障。之后滚动显示下列信息：

设备类型：如 Cn1420，**固件版本：**如 16.2.0.0，**用户编号：**如 6666，**中心 IP：**如 223.255.9.21，**中心端口：**如 7101，**主机类型：**如 CROW、BOSCH、DSC、HONEY、paradox、vISTA，**服务器类型：**IPR，**模块 IP：**如 192.168.1.100

■ **数码管第 4 位数字：**交替显示主机类型、电话口工作模式

1、与拨码开关 1, 2, 3 设置有关，正确拨码后显示：

1=科隆 CP428/CP816 主机

2=博世 CMS6/8/40, DS7400/IP7400 主机

3=DSC 主机

4=CK 主机

5=枫叶 SP 主机

6=霍尼 VISTA 主机

L=CK Super 模式

2、与拨码开关 1, 2, 3 设置无关:

P= G/Y 选项设为“接 728 键盘线”

9=G/Y 选项设为“接 Vista 键盘线只反控”

8/U= G/Y 选项设为“接 0mini-LED/液晶键盘线”

0=G/Y 选项设为“接 CMS6/8 键盘线只反控”

h= G/Y 选项设为“接 CC408 键盘线”

n=G/Y 选项设为“接 EL-ST2008 键盘线”

H=G/Y 选项设为“接 XR-303B 键盘线”

3、电话口工作模式:

A=未使用 b=网络优先 C=电话优先 d=同时报告 E=纯监听

F=布防断开,电话无效 空白=键盘线网络正常仅接收

4、当 2 个 24 小时防区使用时,不再显示主机类型,而是用来显示两个防区的状态,上横线亮为防区 1 触发、中横线亮为防区 2 触发,灭为防区正常

■ **事件报告时**,在 LED 显示屏上将滚动显示报警 CID 码或远程控制指令,示例: 8888 18 1401 00 001; 远程控制指令,如 open、close、bypa

■ **网口指示灯**:橙色灯闪烁为数据通讯,绿色灯亮为以太网连接

工作状态指示灯

状态	第 1 个点	第 2 个点	第 3 个点	第 4 个点
亮	主机布防	电话外线故障		故障
灭	主机撤防	电话外线正常或 电话口工作模式未使用	任一中心连接正常	没电、 故障
慢闪	主机布防延时期		所有中心连接异常	正常运行
快闪	持续闪:与主机连接异常 闪 2 秒:收到主机事件	主机电话拨号/方式 数据		正常运行




模块参数描述

1、模块运行状态

刷新倒计时	每 5 秒刷新一次，绿色数字跳动表示模块工作正常，数字停止跳动或红色表示模块工作异常或浏览器连接异常
设备时间	最后一次刷新时的时间，每 5 秒刷新一次
设备型号	设备的型号，比如 CN1400，CN1420
设备 ID	警云设备都有唯一 ID
系统版本	模块的固件版本
IP 地址	模块当前使用的本地 IP 地址
服务器 1 状态	显示设备与中心 1 的连接状态
服务器 2 状态	显示设备与中心 2 的连接状态
拨码状态	显示 8 位拨码开关的当前位置，OFF=关闭、ON=打开
主机类型	当前连接的主机类型
布撤防状态	主机的布撤防状态
恢复出厂值	确认后，可以恢复模块参数到出厂设置值

2、模块及主机参数(CN1400 不支持电话口功能)

键盘地址	<p>对 CK、科隆、CMS6/8、ST2008、XR-303B 主机有效，默认值为 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ CK、科隆主机时：根据需要调整，避免和其它设备冲突 ➢ CMS6/8、ST2008：参数为 3 时，采用 3 号键盘对主机反控，腾出 2 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 3 时，采用 2 号键盘对主机反控 ➢ XR-303B：参数为 7 时，采用 7 号键盘对主机反控，腾出 8 号键盘地址给主机键盘使用。参数非 7 时，采用 8 号键盘对主机反控
警情保留时间	模块收到但发送不出去的事件，10 分钟为单位，默认值为 0，无时间限制。有效值 0-255
主机电话口同时报告	<p>仅科隆主机、CK 的 Super 主机有效</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 勾选：网络、电话同时报告 ➢ 不勾选：网络优先，电话备用。Super 主机 0A 地址通讯格式要编成 79xx；科隆主机不需要编程
电话口工作模式	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 未使用 ➢ 网络优先 ➢ 键盘线网络正常仅接收 <ul style="list-style-type: none"> ● 当模块与主机键盘口连接正常，且同时连接中心也正常时，电话口只接收警情，但不发送； ● 当模块与主机键盘口连接故障，或连接中心故障时，电话口不接收警情，直接通过电话外线发送。 ➢ 仅网络报警 <p>电话口接收警情：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如果网络连接正常，则直接通过网络发送； ● 如果网络连接故障，则一旦网络连接恢复，立即通过网络发送。 ➢ 电话优先、同时报告（监听模式）

<p>电话口 工作模式</p>	<p>如果启用了“重拨强制抢线”功能（参见“重拨强制抢线”部分）或主机拨出电话为 335566 时，模块主动抢线并自动切换到网络报告模式。</p> <p>操作方法：将主机的备用电话设置成“335566”。当主机完成主拨电话次数还不能成功报告时，会拨打“335566”的备用电话，模块识别到拨出号码为“335566”时，强制切换到网络报告模式</p> <p>➤ 仅监听 不能单独使用，仅主机通过电话口向其它接收设备报告数据时采集信号。启用“重拨强制抢线”或拨出电话号为 335566 时，不主动抢线，OUT 直接接到主机电话进线端即可，接线简单</p> <p>➤ 布防断开，电话无效 IN、OUT 不再有电话功能，只作为继电器输出（2 对常闭触点继电器）。 继电器为常闭触点：布防报告成功后断开，撤防报告成功后恢复。</p> <p>注意：因为 IN、OUT 端子连着电话功能的电路，不是独立的开关触点，所以当做继电器使用时，一定要注意接线端的极性，接反了会烧坏电路板</p>  <p style="text-align: center;">网络模块内部结构</p>
<p>区分电话口与键盘口警情</p>	<p>CN1420 支持从主机键盘口、电话口同时上报中心，为了区分电话口与键盘口警情，将键盘口警情中分区号+10。 比如：主机分区 01，键盘口警情中分区号显示为 11，电话口警情中分区号显示为 01；主机分区 02，键盘口警情中分区号显示为 12；……</p> <p>默认勾选：键盘口警情中分区号为主机分区号+10 不勾选：键盘口和电话口警情中分区号都为主机分区号</p>
<p>G/Y 口 工作模式</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 接键盘线 拨码选择主机型号：与拨码开关 1、2、3 配合使用 ➤ 对 B 作防区：B/G 组成防区 1、B/Y 组成防区 2，回路闭合防区恢复，开路防区报警 ➤ 接 Paradox728 键盘线 ➤ 接 Omini-LED 键盘线 ➤ 接 Vista 键盘线只反控 ➤ 接 Omini 液晶键盘线 ➤ 接 CMS6/8 键盘线只反控 ➤ 接 CC408 键盘线 ➤ 接 EL-ST2008 键盘线 ➤ 接 XR-303B 键盘线 ➤ 接 Risco-LightSYS RS232 接口 ➤ 接 Inanter-NT3 键盘口
<p>防区工作模式</p>	<p>可选常闭/常开：常闭时：回路闭合防区恢复；开路防区报警 常开时：回路开路防区恢复；闭合防区报警</p>
<p>VISTA 防区数 2 位</p>	<p>VISTA 系列主机远程旁路时使用 勾选：为 2 位数防区，如 VISTA-10P/20P 不勾选：为 3 位数防区，如 VISTA-128BPT/250BPT</p>
<p>作为 CMS40 2 号网络模块</p>	<p>默认不勾选，作为 1 号网络模块使用 勾选作为 2 号网络模块使用。</p>

作为 CMS40 主键盘	默认不勾选作为分区键盘，勾选作为主键盘。作为主键盘，在多分区反控操作时，允许多分区布撤防，检测分区布撤防状态。不允许防区旁路，不检测防区和系统故障状态。
作为 7400 液晶键盘	默认勾选：主机不分区，编程地址 3136 编成 10 （使用 11 号键盘），反控时可以查看防区的旁路状态和未准备状态， 正常防区不显示 不勾选为主键盘：主机分区，编程地址 3136 编成 30 （使用 11 号键盘），反控时可以查看各分区的布撤防状态和防区的旁路状态，但不能查看防区未准备状态 注意： 软件上不会自动显示通过主机键盘进行旁路操作后的防区旁路状态，必须在软件上发送解除旁路 999 号防区指令后再刷新状态才会显示
连接 IP7400	默认勾选： 作为连接 IP7400 的模块使用 不勾选： 作为连接 DS7400 的模块使用
CK Super 模式	默认不勾选，勾选 作为连接 CK Super 主机的模块使用
报告键盘口连接故障	模块和主机键盘口连接异常持续 4 小时以上仍未恢复时： 勾选： 模块主动向中心发送一条“主机与网络模块连接断”的警情（CID 代码 3B3） 不勾选： 不向中心发送警情
定期测试报告周期	模块自身的定期测试报告：当模块和主机键盘口连接正常时，在设定时间内（小时）发送测试报告（CID 代码 602，防区号 099）。默认为 24 小时，输入有效值范围为 0~240 小时，0 表示不报告定期测试报告
自动上报布撤防、防区状态变化	默认不报告，勾选为报告。自动报告主机的布撤防、防区状态，允许中心用户反控时，布撤防、防区状态跟随自动刷新，否则需要手动刷新状态
重拨强制抢线： 检测周期(分钟) 重拨次数 中心电话号码 1 中心电话号码 2	电话口工作模式为电话优先或同时报告（监听模式）：主机在设定时间内（检测周期）拨号次数达到设定的重拨次数后，还不能成功报告时，模块主动抢线并自动切换到网路报告模式。主机的中心电话号码必须与此处设置的中心电话号码相一致才启用该功能。 两个中心电话号码都不填写视为不启用该功能

3、中心及网络参数

两个中心是同时报告关系，每个中心有独立的中心参数、独立的事件缓存。

中心 IP 为空时表示不启用该中心。

中心 1、中心 2 IP 地址、端口 通道数据加密	1、中心 1、中心 2 的 IP 地址，端口要和中心网络接收软件设置的一致，每个中心有独立的 IP、端口 2、通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送
中心 1、中心 2 备份 IP 地址、端口 备份通道数据加密	1、中心 1、中心 2 的备份 IP 地址，备份端口要和中心网络接收软件设置的一致，每个中心有独立的备份 IP、端口 2、备份通道数据加密默认不勾选。勾选允许通讯协议数据加密发送
注意：中心 1 和中心 2 不可指向同一中心服务器！否则将导致连接中心不正常。	
用户编号 分区 1	1、默认值为空，长度为 1~8 位，支持十六进制 2、博世、科隆主机：输入用户编号或者勾选[始终跟随主机用户编号] 3、CK、DSC、Vista 主机： 必须输入 用户编号

用户编号 分区 2~8	仅分区时，使每个分区（最多 8 个）都有独立的用户编号，编号 1~8 分别对应 1~8 分区。当 2~8 为空时，使用编号 1
跟随主机用户编号	自动跟随主机的用户编号，避免主机用户编号修改后模块的重新编程
副模块（仅连接 IPR 丛文网络报警接收软件时）	默认不勾选为主模块。 当两个相同用户编号的模块同时报告到同一个中心时，需要一主、一副，不能同时为主，否则后连的无法连接。主模块在网络接收软件 IPR 上能自动注册，副模块需在 IPR 的设备列表上添加，手动添加前列表上显示为未注册。主模块异常时，反控指令可以通过副模块发送
模块网络参数	静态 IP 地址、静态子网掩码、静态网关、静态域名服务器（DNS）
当前网络状态	显示当前模块网络参数、MAC 地址
心跳周期	模块向中心报到的时间间隔，以秒为单位，默认为 15 秒。有效值范围为 10~255
自动同步备案版本	是否允许自动同步备案版本。 ●出厂默认为允许； ●本地升级固件成功后，将关闭该选项（不允许自动同步备案版本）
总线设备 1~8 （485 总线设备，仅 CN1420 支持）	系统检测到的总线设备将直接显示名称，否则空白 ● 监控在线状态： 默认：关闭。选项开启：系统将检测所连接的所有总线设备，如果检测到所有连接的总线设备都丢失时，系统将每 10 分钟进行重启检测，并向中心报告“看门狗复位”（CID 代码 3C0）；选项关闭：系统在不连接任何总线设备的情况下，建议关闭。 ● 故障报告： 默认：关闭。勾选为报告中心，当检测到总线设备故障时，向中心报告“扩充器故障”（CID 代码 333）

4、修改登录密码

修改浏览器登录密码，默认登录名和密码都是 conwin

5、保存参数

保存当前界面被修改的参数，每个界面都必须单独保存。

6、固件升级

建议使用谷歌浏览器来升级。点击“固件升级”，再点击“选择文件”，打开需要升级的固件文件，点击“开始升级”，显示升级进度条，直至升级成功。点击“运行状态”可查看固件版本。

注意：如果选择的升级固件类型不符，禁止固件升级
如果选择的升级固件和当前设备不匹配，禁止固件升级

性能指标

- ✓ 额定电压：9 - 14VDC
- ✓ 工作电流：90mA
- ✓ 温度：-15℃~60℃
- ✓ 模块尺寸：105mm * 130mm * 28mm

附录 1：新版 CN1420 结构描述

标识	名称	说明
R	12VDC 正极	电源输入端。接主机的键盘口电源，可提供键盘电源
B	12VDC 负极	
G	键盘数据线	接主机的键盘口信号线
Y	键盘数据线	详见接不同主机的安装要点说明
485 B	RS485 B	接键盘信号线，可通过键盘对主机进行布撤防反控操作（仅支持键盘口反控的主机）
485 A	RS485 A	
IN	电话进线	接电话外线。注意：用户电话机要并接到 IN/电话外线之前，不能接在 OUT 或主机上，否则会导致电话机无法正常使用
OUT	电话出线	接主机电话进线口

附录 2：密码长度、主机布撤防密码和 ID 卡 (仅新版 CN1420)

安装员密码	默认为 5555。此密码仅作为编程使用，不允许布撤防等其他操作
密码长度	<p>安装员密码长度必须为 4 位或 6 位数字，默认为 4 位。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 由 6 位修改为 4 位时，安装员密码默认为 5555； ● 由 4 位修改为 6 位时，安装员密码默认为 555555
ID 卡 1~12	默认为空。输入 ID 卡上对应的卡号（一般为数字），ID 卡不允许重复
主机布撤防密码	在键盘上刷卡或者自动布撤防时，发送给主机进行布撤防用的密码，该密码必须设置为主机的有效用户密码（参见“附录 3~3 使用键盘管理主机布撤防密码和 ID 卡”和“附录 3~4~4.2 刷卡布撤防”章节说明）
自动布撤防时间段 1~8	<p>设置自动布撤防时间段，共可设置 8 个时间段。默认布撤防时间均为 00:00、星期都不选择（默认为不开启自动布撤防功能）</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自动布撤防时间：自动布撤防时间为 24 小时制，格式为小时:分钟（00:00~23:59）。如果设置为无效时间，该功能无效； ● 自动布撤防星期：设置一周中需要自动布撤防的星期几。
撤防后自动布防间隔	系统撤防后，允许自动布防的间隔时间，以分钟为单位。默认为 0，表示撤防后不启用自动布防。此功能常应用于 ATM 机加钞间等场合，在进行撤防操作后，短期内（设定的时间间隔）需要自动布防的情形

附录 3：键盘使用说明 (仅新版 CN1420)





1、键盘提示音、图标和状态说明

键盘提示音	说明	图标	说明
1 短音	按键确认		外出布防
1 长音	保存成功或锁定时按键		留守布防
2 短音	查看参数值后返回		中心连接
3 短音	保存失败		电源指示
低频率连续短音	进入/退出延迟期间	1~24	防区指示

LED 键盘状态说明

撤防准备： 红灯灭，绿灯亮
 撤防未准备： 红灯灭，绿灯闪
 布防： 红灯亮
 防区报警： 红灯闪
 进入编程或用户模式：红灯、绿灯同时闪烁

图标键盘状态说明

图标	 布防、  留守布防	 中心连接	 电源	1~24 个防区灯
亮	主机布防/留守布防	所有中心连接断开	交流电正常	防区未准备
灭	主机撤防	所有中心连接正常		防区准备好
慢闪	布防延时期间	中心连接异常		防区旁路
快闪	主机报警			防区报警

2、使用键盘编程

2.1、编程地址及参数说明：编程地址为 2 位数。

表中标记“**”的编程地址，参见“2.3 编程参数描述”

地址	编程项	参数说明		默认值
00 **	中心 1 IP 地址	*代替点	这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，模块将会自动重启	空
01	中心 1 端口	1~5 位数字		7101
02 **	中心 1 备份 IP	*代替点		空
03	中心 1 备份端口	1~5 位数字		7101
04 **	中心 1 用户编号	1~8 位，支持十六进制，输入：0~9=0~9，*0=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F		空
05	系统状态报告	自动报告布撤防、防区状态选项：1=允许，0=禁止		1
07	心跳周期	主机向中心报到的时间间隔，有效值 10~255 秒		15
08 **	报告保留时间	以 10 分钟为单位，有效值 0~255，0 表示一直保留		0

09 **	定期测试报告周期	以小时为单位，有效值 0~240，0 表示不报告		24	
10 **	中心 2 IP 地址	*代替点	这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，模块将会自动重启	空	
11	中心 2 端口	1~5 位数字		7101	
12 **	中心 2 备份 IP	*代替点		空	
13	中心 2 备份端口	1~5 位数字		7101	
14 **	中心 2 用户编号	1~8 位，支持十六进制，输入：0~9=0~9，*0=A，*1=B，*2=C，*3=D，*4=E，*5=F		空	
16	有线网 络	静态 IP 地址	*代替点	这 4 个参数值被修改且保存成功，则在退出编程 3 秒钟后，模块将会自动重启	192.168.1.100
17		静态子网掩码	*代替点		255.255.255.0
18		静态网关	*代替点		192.168.1.1
19		静态 DNS 服务器	*代替点		192.168.1.1
20	安装员密码	4 位或者 6 位数字		5555	
21	密码长度	有效值为 4 或者 6。		4	
99	恢复出厂值	输入编程值 1=恢复出厂值。在退出编程 3 秒钟后主机自动重启			

2.2、编程说明

主机必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许进入编程模式。

进入编程模式：输入【安装员密码】（默认为 5555），然后按【*】+【9】键。红灯和绿灯同时闪烁，表明已经进入编程模式。

退出编程模式：等待输入编程地址时按【#】键或 3 分钟后自动退出

2.3、编程参数描述

修改编程参数：输入【2 位编程地址】，然后输入【有效的参数值】，按【#】键。如果输入参数值正确，键盘发出 1 长音，表明参数值保存成功。否则 3 短音表示保存失败，重复此步骤继续；编程表中标记“**”的编程地址，可以删除编程地址的参数值：输入【2 位编程地址】，然后按【#】键即可清除地址参数值

注意：IP 地址中的点用*代替，**数字前的零不能输入。**

例如：IP 地址 192.168.001.010，应编程为：192*168*1*10

3、使用键盘管理主机布撤防密码和 ID 卡

主机布撤防密码作为发送给主机的布撤防密码，必须设置为主机的有效用户密码（参见“[附录 2、密码长度、主机布撤防密码和 ID 卡](#)”章节说明）；ID 卡对应用户编号为 09-20；

系统必须处于撤防状态且无报警情况下，才允许进入用户模式进行管理

进入用户模式：输入【安装员密码】（默认为 5555），然后按【*】+【1】键。红灯和绿灯同时闪烁，表明已经进入用户模式。

退出用户模式：按【#】键或 3 分钟后自动退出。返回到撤防状态。

3.1、管理主机布撤防密码

修改/添加主机布撤防密码：输入【00】，数码管显示当前的密码，输入新的【主机布撤防密码】，按【#】键。如果密码正确，读卡器发出一长音，表明主机布撤防密码保存成功。否则 3 短音表示保存失败，重复此步骤继续；

3.2、管理 ID 卡

查看 ID 卡：

输入【使用者编号(09~20)】，数码管显示使用者编号和卡号，查看完后按【#】键；

注册 ID 卡：

输入【使用者编号(09~20)】，数码管显示使用者编号和卡号，在 5 秒钟内刷卡(将 ID 卡放在键盘上 2 秒)，如读卡成功，键盘发出 1 短音，同时显示卡号，然后按【#】键。如果键盘发出 1 长音，表明 ID 卡保存成功。否则 3 短音表示保存失败，重复此步骤继续；**注意：**如果 ID 卡保存成功，则最后读到的卡号将取代之前的卡号（之前的 ID 卡会自动失效）

删除 ID 卡：

输入【使用者编号(09~20)】，数码管显示使用者编号和卡号，在 5 秒钟内按【*】键。键盘发出 1 长音，表明 ID 卡已经删除成功

4、使用键盘操作

- 4.1、**布撤防操作：**在键盘上输入主机的有效用户密码，然后按【#】键。布防成功后红灯亮；撤防操作后红灯灭；
- 4.2、**刷卡布撤防：**将 ID 卡接近键盘读卡。如为有效卡，则键盘发出 1 声短音，并进行布撤防操作；若为无效卡，则发出 3 声短音，表明操作失败；
- 4.3、主机布撤防密码或者刷卡布撤防成功后，直接上报布/撤防报告，警情中包含主机布撤防密码对应的用户编号(主机用户编号)；
- 4.4、刷卡成功后，上报中心一条“成功出入-用户（CID 代码 E422）”的警情，警情中包含 ID 卡对应的使用者编号。



附录 4：模块自身报告 CID 说明(仅新版 CN1420)

事件描述	CID 码	识别码	备注
定期测试报告	602	防区：099	默认 24 小时，当模块和主机键盘口连接正常时发送。
主机编程被改动	306	防区：001-004 001:键盘 002:浏览器、CN8010 003:IPR 004:OTG、CIS	模块参数被修改后报告，10 分钟内只报告一次
扩充器故障	333	防区：001~005	键盘、键盘读卡器等故障
错误密码输入	461		刷卡、进入编程或用户模式时，操作错误次数超过 5 次，锁定键盘 3 分钟
自动布防失败	455		自动布防失败时发送此报告
自动布防请求	466		自动布防命令发送成功时发送此报告
自动撤防请求	467		自动撤防命令发送成功时发送此报告