

1. Esquema básico de construcción

Tipografía
ITC Avant Garde Gothic
Demi Condensed

Arial
Regular



Código
del certificado

Alfabetos corporativos

IMPORTANTE:

La tipografía, el diseño de la marca y el logo contenidos en este manual no podrán ser modificados en su utilización por parte del titular. Los cambios y uso indebido serán motivo de sanción de acuerdo con el Reglamento de la Certificación **ICONTEC** de Sistemas de Gestión ES-R-SG-01 y con la ley.

La marca siempre debe ir acompañada del código del certificado asignado a la organización por **ICONTEC**.

2. Variaciones cromáticas




Código



Código

El logotipo puede ser usado en blanco y negro, o en azul, cuando el material o sustrato sobre el que se aplique tenga limitantes de otros órdenes y no se pueda aplicar en sus colores originales. En este caso los elementos que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad para no generar debilidades visuales o imprecisiones en sus elementos.

3. Logosímbolo en color

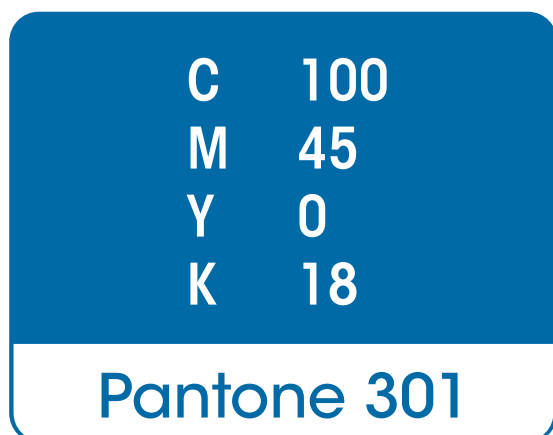

En caso de que no sea posible utilizar los logos de **ICONTEC** en sus colores permitidos por el número de tintas en la pieza gráfica, dichos logos deberán utilizarse en el color predominante de la impresión, previa aprobación del encargado del manejo de la marca al interior de **ICONTEC**.

4. Logosímbolo invertido



Para presentaciones del logosímbolo en invertido es indispensable mantener la forma mínima de aislamiento para que este no se vea saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma sus elementos deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar empastelamientos y confusión de los mismos.

5. Área de protección del Logosímbolo



El área de protección establecida equivale al símbolo del logo de **ICONTEC** que se encuentra al interior del logotipo de certificación.


Es de suma importancia respetar el área de protección porque de esta manera garantizamos la legibilidad del logo. Ningún elemento gráfico o borde puede invadir este perímetro de protección.

6. Marca IQNet de certificación de sistema de gestión




La Marca IQNet de certificación de sistema de gestión debe ser usada conjuntamente con el logosímbolo de certificado de gestión **ICONTEC**, y de manera exclusiva por las organizaciones con certificación IQNet otorgada por **ICONTEC**.

7. Tamaño mínimo

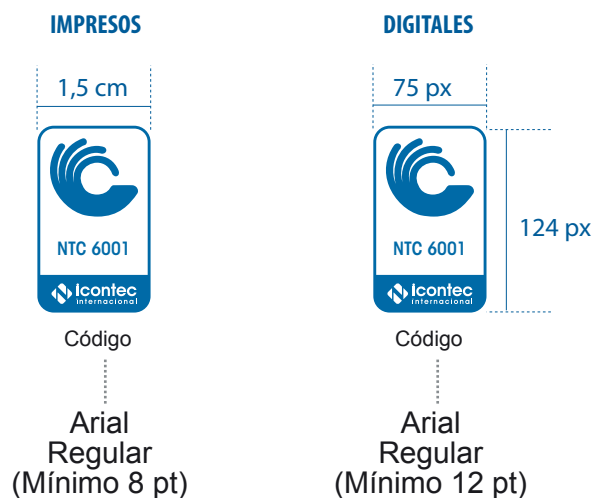


Para asegurar la legibilidad de los logos de las certificaciones, el tamaño mínimo en el cual debe reproducirse es de 1,5 cm de ancho para impresos y 75 pixeles de ancho para reproducciones digitales. En caso de ser necesaria la reproducción en tamaños inferiores al especificado es necesario solicitar autorización al departamento de mercadeo encargado del manejo de la marca al interior de **ICONTEC**.

8. Aplicaciones NO permitidas

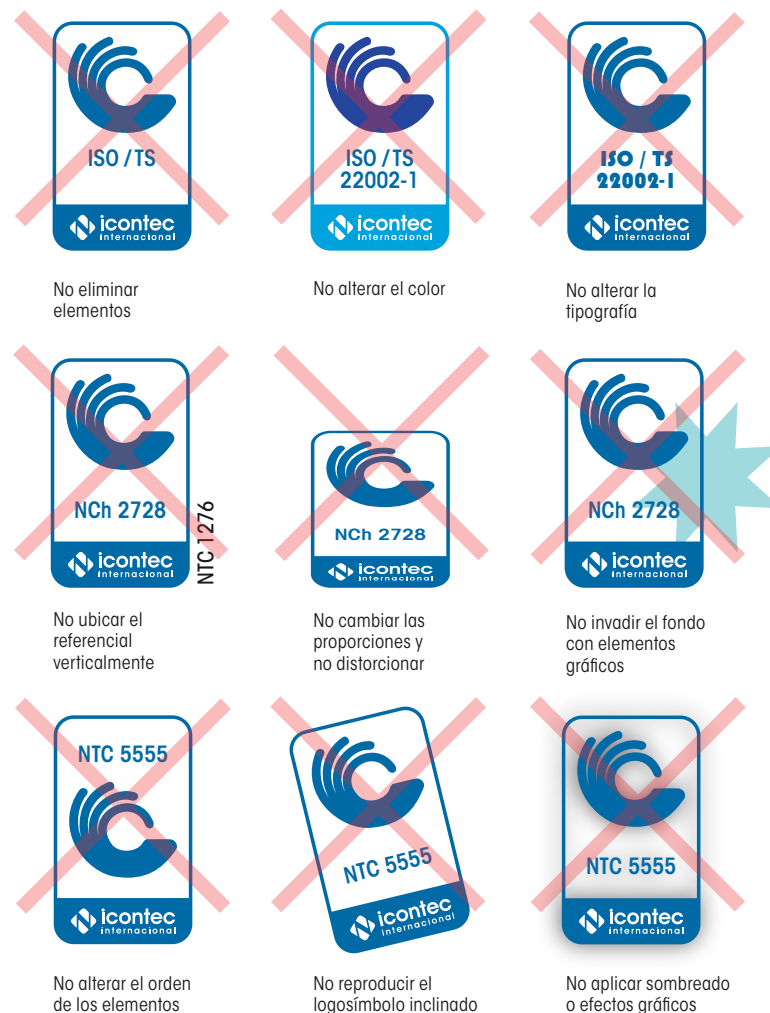

9. Logosímbolos de las certificaciones de sistemas de gestión.

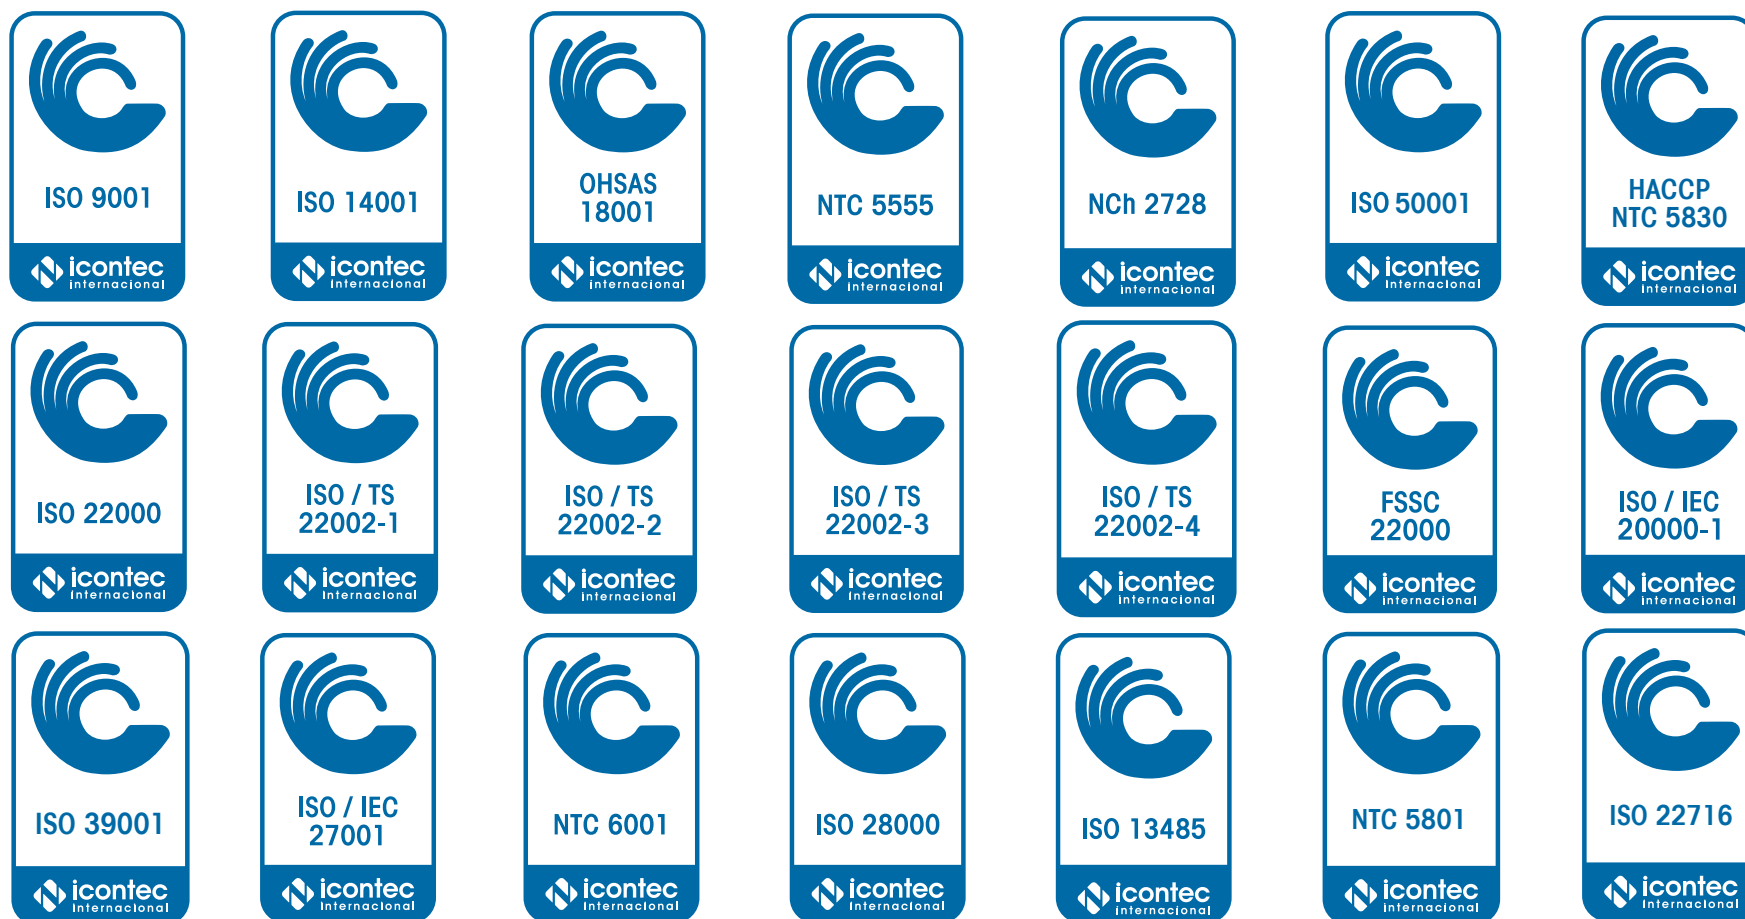

10. Logosímbolos de las certificaciones de sistemas de gestión con marca definida por organizaciones diferentes a ICONTEC.

En el caso de estas certificaciones, como la de NTCGP1000 se deben aplicar con las condiciones aprobadas por las entidades dueñas del esquema.

El uso del logotipo de FSSC por organizaciones certificadas



1. Las organizaciones certificadas en FSSC 22000 pueden usar el logotipo de FSSC 22000, pero sólo en combinación con la marca de su organismo de certificación.
2. El logotipo de FSSC puede ser utilizado en material impreso, literatura, tarjetas de presentación, la página web de la organización y material promocional sujeto a las especificaciones de diseño abajo mencionados.
3. El logotipo de FSSC 22000 no se puede utilizar ya sea en un producto, su etiquetado o su embalaje, o en cualquier otra forma, a fin de sugerir que el organismo de certificación ha certificado o aprobado ningún producto, proceso o servicio de una organización certificada.
4. La mención de la posesión de un certificado FSSC 22000 o hacer cualquier referencia como "Producido en una FSSC 22000 empresa certificada" en la etiqueta de un producto no está permitido.

5. El organismo de certificación auditará el uso del logotipo de FSSC 22000 por las organizaciones certificadas en cada vigilancia y auditoría de recertificación. Cualquier no conformidad asociada con el uso del logotipo requerirá medidas correctivas para corregir el uso del logotipo, así como las medidas correctivas para su uso futuro.

Diseño

1. El logotipo de FSSC 22000 debe ser reproducida en los colores especificados y en un tamaño que hace que todas las características del logo claramente distinguibles.

Especificaciones Color:

Verde: Pantone 348 U: CMYK = 82/25/76/7, RGB = 32/132/85, # 218,455

Gris: 60% negro: CMYK = 69/0/0/0, RGB = 135/136/138, # 87888a

2. El uso del logotipo en blanco y negro se permite cuando el resto de texto y las imágenes son en blanco y negro.
3. Cuando es utilizado por el organismo de certificación autorizado o por la organización certificada, el tamaño de la FSSC 22000 logotipo no debe diferir del tamaño de la marca de los organismos de certificación "y siempre debe aparecer juntos".
4. El logotipo se puede obtener a través de la secretaría de la Fundación a través info@fssc22000.com