



**武汉越能高测电力设备有限公司**  
Wuhan Yueneng High Test Power Equipment Co., Ltd.

敬的顾客：

感谢您使用本公司生产的YN2505指针式绝缘电阻测试仪。  
在初次使用该测试仪前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该测试仪。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电，您在插拔测试线、电源插座时，可能产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！

## ◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危



险，本产品只可在规定的范围内使用。

*只有合格的技术人员才可执行维修。*

## 一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

- 请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额



定值的保险丝。

**避免接触裸露电路和带电金属。**产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

**在有可疑的故障时，请勿操作。**如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

**请勿在潮湿环境下操作。**

**请勿在易爆环境中操作。**

**保持产品表面清洁和干燥。**

## **一安全术语**

---

**警告：**警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

---

---

**小心：**小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。



## 目 录

|                |    |
|----------------|----|
| 概 述.....       | 5  |
| 一、主要技术指标.....  | 7  |
| 二、仪表结构图示.....  | 8  |
| 三、列举测试示意图..... | 10 |
| 四、测试说明.....    | 12 |
| 五、注意事项.....    | 20 |



## 概 述

随着现代化技术的不断更新和拓展，对电力系统及高压设备的可靠性也提出更高的要求，电气设备出现事故或是损坏，通常与绝缘的缺陷密切相关。电气设备的大容量化、高电压化、结构多样化及密封化，对电气设备应提出更新的、更高的要求。大容量设备的使用不断增加，用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。

电力试验规程对众多的电力设备如：电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验，首先是要做绝缘电阻测试。

在测试大容量电力设备的绝缘电阻时，绝缘电阻值和加压的时间有关，加压时间越长，绝缘阻值越高，这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验，为下一步的泄漏、介质损耗、局部放电等，绝缘性能试验提供安全保障。我公司依照电力标准化规程特推出大容量、高抗干扰、性能稳定的智能绝缘电阻双显测试仪，对电力设备进行绝缘、吸收比、极化指数试验，为系列绝缘试验提供前期准确判断。



由于充电电流直接影响到大容量容性试品的绝缘值测试，因此需要大的充电电流，充电能力越强吸收比测试值就越接近真实值。本仪器短路电流大于 3.3mA, 克服了普通型兆欧表短路电流小，测试不准确、易受干扰等弊端。本仪器采取适时电压电流采样做除法运算，所以在测试时即便电压发生变化，由欧姆定理计算得到的电阻值也是准确的。该表采用数字指针相结合的原则，输出多挡电压，方便适应新老客户的使用。携带方便、操作简单；内附大容量锂电充电电池，交直流两用，并设有欠压提示和电池过充保护。本仪器可以自动显示当前时间，保存 200 组历史测试数据及时间，为试验人员提供了极大的工作方便。本仪器是一种新型智能化仪表，是电力试验人员绝缘检测的最佳选择。



## 一、主要技术指标

1、输出电压： DC:-500V, -1000V, -2500V, -5000V

误差：  $\pm 5\%FS$  (FS 为满量程值)；

### 2、测试精度范围

1 M $\Omega$  ~ 20 M $\Omega$       误差：  $\pm 10\%FS$  (FS 为满量程值)；

20 M $\Omega$  ~ 1000 M $\Omega$     误差：  $\pm 5\%FS$  (FS 为满量程值)；

1G $\Omega$  ~ 20 G $\Omega$       误差：  $\pm 5\%FS$  (FS 为满量程值)；

20G $\Omega$  ~ 200G $\Omega$       误差：  $\pm 10\%FS$  (FS 为满量程值)；

1T  $\geq$  200G $\Omega$  误差：  $\pm 20\%FS$  (FS 为满量程值)；

测试范围： 500V (0-10G $\Omega$ ) 1000V (0-20G $\Omega$ )

2500V (0-200 G $\Omega$ ) 5000V (0-1T $\Omega$ )

数字测试和显示范围 0-1T $\Omega$

3、使用条件      环境温度： 0℃—40℃

相对湿度：  $\leq 70\%RH$

4、电源适用范围    交流： 220V $\pm 10\%$  (内置锂电供电)

5、体积与重量    230mm $\times$ 190mm $\times$ 90mm (L $\times$ W $\times$ H)

重量：  $< 3kg$


[illegible]

(使用前需要校准指针对准 $\infty$ 无穷位, 保证指针读数准确)




| 序号   | 名 称             | 功 能                                            |
|------|-----------------|------------------------------------------------|
| (1)  | 地端 (EARTH)      | 接于被试设备的低压输入端。                                  |
| (2)  | 线路端 (LINE) 红色线棒 | 高压输出端，接于被试设备的高压导体上。(探针、夹子和钩子三种方式)              |
| (3)  | 屏蔽端 (GUARD)     | 接于被试设备的屏蔽层。                                    |
| (4)  | 带双排刻度线的张丝机械表头   | 上档为绿色，绿色区代表 $G\Omega$<br>下档为红色，红色区代表 $M\Omega$ |
| (5)  | 量程指示灯           | 红色灯量标志在下刻度盘读值，绿灯亮时在上表刻度盘读值                     |
| (6)  | 中文 LED 显示器      | 显示测试阻值、类型、电压、时间，历史测试数据                         |
| (7)  | 机械调零            | 调整机械指针位置，在电源关闭下使其对准 $\infty$ 刻度线。              |
| (8)  | 测试功能键盘          | 选择电阻测试；吸收比测试；激化指数测试；确认件；系统设置和返回上级菜单；背光开关       |
| (9)  | 高压输出指示灯         | 高压输出指示灯；                                       |
| (10) | 电池状态灯           | 仪器欠压指示灯                                        |
| (11) | 电源开关及电压选择旋钮     | 仪表工作电源关闭 OFF 档                                 |
| (12) | 专用充电器接入端        | 插在电压为 220V AC $\pm 15\%$ 的电源上给仪器充电             |
| (13) | 高压输出键           | 按下右旋转锁定高压输出，左旋转解除高压输出                          |

### 三、列举测试示意图

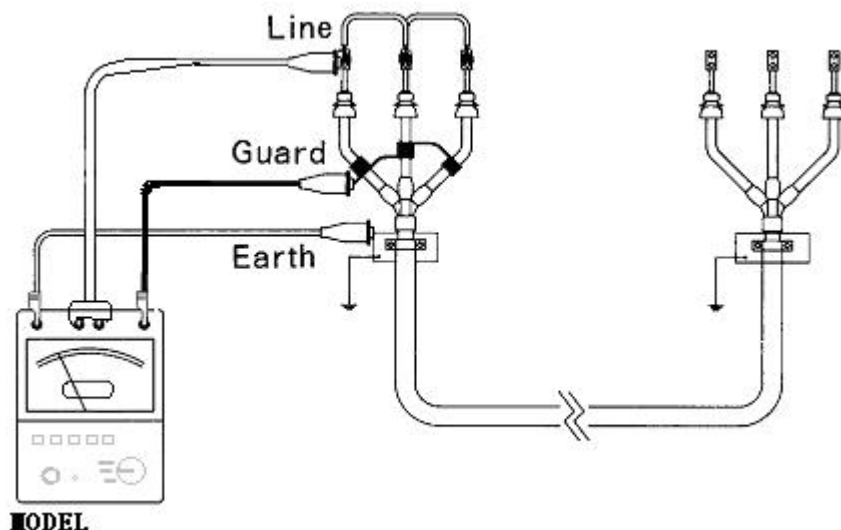


电缆芯对表皮绝缘测试图示  
(由此图示可变化电缆芯对芯的绝缘)

如果考虑到有干扰请接好G线到瓷瓶上屏蔽干扰信号

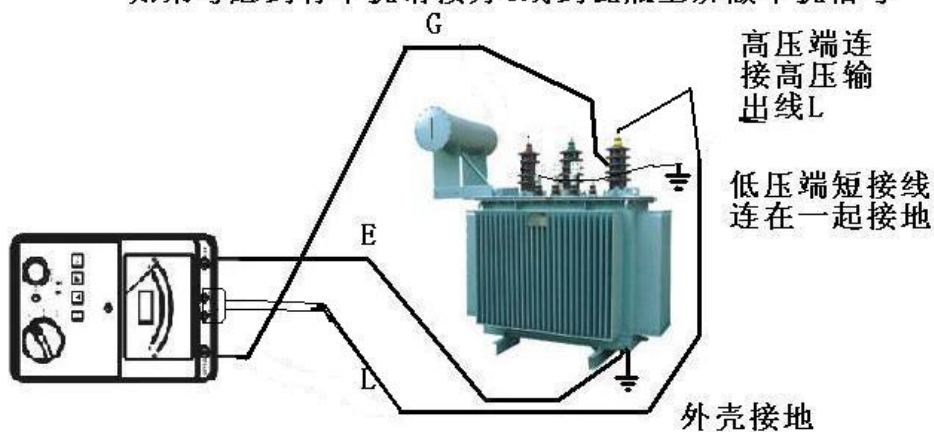

变压器高压端对地绝缘

(由此图示变化可测高低压端绝缘、低压端对地绝缘等)

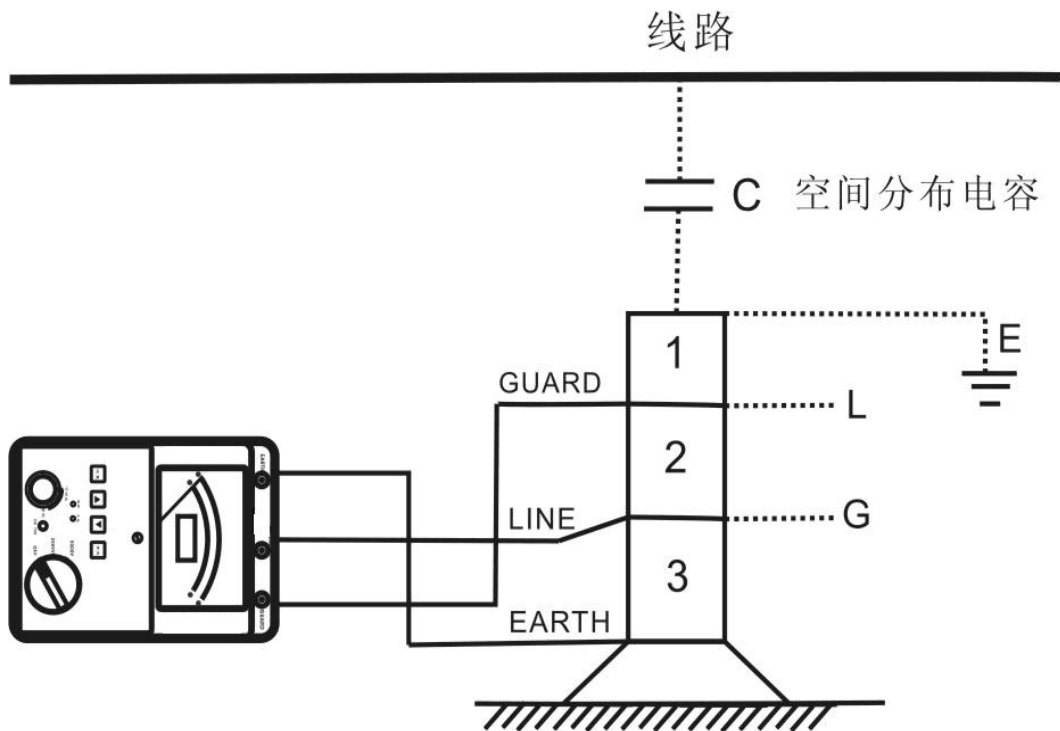

避雷器、耦合电容测试，利用屏蔽端屏蔽掉干扰

(利用屏蔽端屏蔽干扰)在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时，为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度，在实际测量过程中，采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。

对于两节及以上的被试品，例如避雷器、耦合电容可采用上图所示的接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上，这样，由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽



端子屏蔽掉，而不经测试主回路，从而避免了干扰电流的影响。对最上节避雷器，可将其上法兰接仪表地端（EARTH）后再接地，使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰完全消除掉。

其它方面的应用可参考此接法。

#### 四、测试说明

绝缘表一般测试，可使用两根线接线法，仪表由探棒L端输出高压，接被试品高压端，E端接好被试品低压端或表皮（接地）。接好线后才开启电源，按照操作说明启动测试键测试，一般大容量试验品接入测试前需要给其放电，测试完关电后需要等待几十秒或更长时间放电完后才可以拆线。众多的电力试验测试可参照前面几幅图画来完成。

##### 仪表操作方法

由仪表结构图示，开启电源，选择好需要的电压档位，



如上图

选择测试类型进入相应测试。

如测试类型：1、常规绝缘电阻测试（由“R”选择进入）

2、吸收比测试（由“K”选择进入）

3、极化指数测试（由“PI”选择进入）

选择常规电阻测试“R”键进入到下界面



按菜单提示启动高压输出键（13）输出高压测试

如下图图示进行常规电阻测试：电压2.5KV，电阻1.00GΩ



此时关闭高压输出后菜单提示是否保存当前测试数据。如

图：



此时按“确认”键即可保存当前常规电阻测试结果。

如果选择吸收比测试“K”键进入到下界面





启动高压测试后，如下图图示当前测试时间进行了20S，测试电压为1.00kV，测试电阻1.02 G $\Omega$ ， 15秒值已锁定1.02 G $\Omega$



测试吸收比时间计完60秒后显示如下图，要求关闭高压输出



关闭高压输出完成吸收比测试，显示测试结果如下图



图示测试电压1.00KV, 15秒测试电阻值1.02 GΩ, 60秒测试电阻值1.11 GΩ, 计算测试吸收比1.08。如此时按“ESC”键退出可自动保存当前测试结果和当前测试时间, 并返回到主菜单。

测试极化指数时: 如同测试吸收比操作程序。选择“PI”键进入测试。操作与吸收比相同不详细介绍。

在主菜单按“系统”键可选择“历史数据”“修改时间”



选择“修改时间”按“确认”键：



即可对当前日期（年月日）和时间进行保存（左右键



调整)。按“确认”键保存并返回主菜单。

如选择“历史数据”按“确认”键：



即可查看储存的数据，此时按左右键可以翻看下条或是上一条记录。

上图05表示第五次测试值，测试电压1.00KV，最后测试阻值1.11 GΩ。K表示是吸收比测试，测试吸收比系数结果是1.08。测试时间13年11月6号。

PI表示极化指数存储类型，Res表示常规电阻测试类型。

校正数据由出厂调试员调试数据，用户无需更改。



## 五、注意事项

1、确认接线无误（注：**测试线禁止拖地**）后开机测试，“高压输出”灯亮表示有高压输出，此时**严禁碰触高压线！**测试过程中**严禁拔插测试线**，以免危及人身和损坏仪器。

2、使用仪表内部电池测量时显示暗淡或开机不显示，欠压显示灯亮，表示电池电量不足，应及时关闭仪器并充电。

3、长期不使用仪表时应定期对电池充电（二个月一次）。**勤检查电池是否漏液，否则及时更换，电池漏液会腐蚀损坏仪表。**

4、仪表存放于干燥，无尘、无腐蚀性气体的环境中。

5、测试大容量容性负载时，试验完要保证有足够的放电时间，放电完毕后方可拆卸测试线。（特大容性负载放电最好超过1分钟）

6、仪表未接被试品时测得的绝缘电阻显示值一般大于达到T级（ $1T=1000G$ ），此值一般是随机无穷大值，如同测试空气，不具备实际意义。

7、若仪表出现故障，应请专业维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不予负责。