

NA6661 热泵太阳能一体控制器使用说明 (V1.00)

☞ 主要功能及技术指标

本控制器为热泵太阳能一体热水器控制器，有四路温度传感器（水温、外机温度、排气温度、环境温度），一路水位传感器，六路控制输出（压缩机、化霜、风机、上水电磁阀、管道循环水泵、电热带），一路告警信号输入（用于高低压力保护等）。主要功能如下：

- 1、**温度显示和控制**：可以显示各个传感器温度，并将水箱内的水温控制在设定的温度范围之内。
- 2、**水位显示和上水控制**：可以显示水箱水位，并通过合理的补水设计来控制水位。
- 3、**自动化霜控制**：具有针对热泵优化设计的化霜控制逻辑，能有效地除霜以保证外机在低温下也能正常工作。
- 4、**热泵智能运行**：控制器有“自动”和“经济”两种运行模式。经济模式时段出厂设置为 17:00—19:00，在阴雨天或白天用水量较大的情况下，可以保证晚上的热水量。
- 5、**管道循环**：可控制管道中循环水泵运行，实现一打开龙头就有热水的愿望。
- 6、**排气温度保护**：当排气温度过高时，停止机组运行并产生告警信号，并可根据排气温度控制外风机。
- 7、**外部告警功能**：一路外部开关量告警信号输入，可设置成常开、常闭或禁用，可设置故障自动恢复次数和时间。
- 8、**防雷保护**：水温水位传感器设有防雷保护装置，避免由于雷击引起的控制器损坏现象。
- 9、**水箱防冻保护**：当检测到水箱温度低于 5℃，且环境温度低于 0 度，启动热泵加热至 10℃ 停机（可修改参数 F45 选择是否启用此功能）。
- 10、**防炸管保护**：为防止空晒造成的炸管现象，当水箱温度高于 95℃ 禁止补水。
- 11、**防干烧保护**：水位低于 50% 时，启动热泵加热时，先自动补水至 50%，然后启动热泵加热至设定温度。
- 12、**防溢流保护**：由于真空管破裂或水位传感器故障等原因引起的水位在设置上水保护时间内未上升一格，控制器停止上水。
- 13、**管道防冻保护**：当环境温度低于 3℃ 时，间隔（参数 F45）开启电热带（参数 F46）分钟，防止管道冻裂。
- 14、**其它**：实时钟、掉电记忆开关机状态（可设置）、四通阀方向可设置、压缩机开机延时保护、温度传感器故障告警、加氟、测试等。

主要技术指标：

- ☞ 温度显示范围：-50~150℃
- ☞ 温度设定范围：0~100℃，可限定设置范围
- ☞ 电源电压：220V±10%
- ☞ 使用环境：温度-10℃~50℃，湿度≤85%，无凝露
- ☞ 输出负载能力：压缩机 10A/250VAC，上水电磁阀 2A/12V，其它 2A/250VAC
- ☞ 温度传感器类型：NTC R25=5kΩ, B(25/50)=3470K
- ☞ 执行标准：Q/320585 XYK 01

📖 操作指南

一、显示功能

控制器平时显示的是水箱中的水温，按“▲”键不显示排气温度，按“▼”键显示外机温度。按“▲”“▼”键，显示环境温度。

二、开关机

按“⊙”键，可开机或关机。开机状态根据工作情况显示“制热”、“待机”、“保温”或“化霜”，关机状态显示“关机”。无论开机状态还是关机状态，总是显示当前时间、水温和水位。

三、设置水温、上水水位

按“S”键，进入温度设定状态，闪烁显示设定温度，用“▲”或“▼”键改变设定值（“▲”键增 1℃，“▼”键减 1℃，按住不放超过 0.5 秒则快速增减）；再按“S”键，进入上水水位设定状态，闪烁显示设定水位，用“▲”或“▼”键改变设定值；再按“S”键，退出设置状态。

四、手动上水及管道循环

长按“”键 2 秒，水箱上水，打开补水阀，上水至 100%，关闭补水阀。

短按“”键，开启管道循环泵，待（参数 F41）后关闭。

五、设置时间

按“”键，时钟的小时部分闪烁，用“▲”或“▼”键可以调整小时数，调整后再按“”键，按同样的方法调整分钟数，再按“”键则退出时间设置状态

六、设置经济模式工作时段

长按“”键 2 秒，进入加热时段设置状态，可根据显示屏上指示依次设置三个加热时段。（“”键切换设置项目，“▲”或“▼”键改变数值）

最多可以设置三个加热时段，如果不需要这么多时段，可以将不需要时段的起始时间和结束时间都设为“00:00”。

另外如果某个时段的结束时间早于起始时间，则认为这个结束时间是次日。例如某时段设为“22:00”到“03:30”，则认为是晚上 22 点到次日 3 点 30 分。

时段设置完毕，设置定时上水时间点。

六、高级设置

长按“S”键 5 秒或“上下上下上下”，进入参数设置状态，这时显示器上显示“Fxx”，其中 xx 是两位数字，表示参数代码。用“▲”或“▼”键可选择参数代码，选择一个代码后按“S”键则显示该代码对应的参数值，这时再用“▲”或“▼”键即可对参数值进行设置，设置完成后再按“S”键，回到显示参数代码状态。内部参数代码如下表所示：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设定	单位	备注
温控类	F12	回差温度	1 - 10	5	℃	
	F13	最高设定温度	30 - 100	60	℃	
	F14	最低设定温度	0 - 29	10	℃	
	F19	水温探头修正	-20 - 20	0	℃	用于校正水温测量误差
压机类	F21	压缩机启动延时	0 - 10	3	分钟	
化霜类	F31	化霜启动温度	-20 - 20	-3	℃	
	F32	化霜结束温度	0 - 50	10	℃	
	F33	化霜启动时间	1 - 99	30	分钟	
	F34	最大化霜时间	0 - 99	5	分钟	0 表示无化霜功能
	F37	化霜四通阀模式	0 - 1	0	-	0-制热时关，化霜时开 1-制热时开，化霜时关
风机水泵类	F41	管道循环泵持续运行时间	0 - 180	60	秒	0 表示无管道循环功能
	F42	水位过低时，延时上水时间	0 - 120	30	分钟	
	F44	上水保护时间	20 - 100	30	分钟	
	F45	水箱防冻保护模式	0 - 1	1		0- 无水箱防冻保护 1- 有水箱防冻保护
	F46	管道防冻保护电热带运行间隔时间	1 - 99	30	分钟	
	F47	管道防冻保护电热带每次运行时间	0 - 20	2	分钟	0 表示无管道防冻保护
告警类	F50	外部告警模式	0 - 2	0	-	0-无 1-常开，闭合则告警 2-常闭，断开则告警
	F51	外部告警自动恢复次数*	0 - 10	3	次	见附注
	F52	外部告警自动恢复次数重置时间*	0 - 180	60	分钟	
	F57	排气温度保护模式	0 - 2	2	-	0-无保护 1-高温保护，风机不受控 2-高温保护，风机受控
	F58	排气保护温度	50 - 125	110	℃	
	F59	排气保护温度回差	1 - 20	10	℃	

功能设置类	F61	掉电后是否记忆开关机状态	1 - 0	1	-	1: 记忆 0: 不记忆
测试类	F90	显示主机板型号				
	F91	显示主机板版本号				
	F92	显示面板型号				
	F93	显示面板版本号				
	F97	厂家保留				
	F98	加氟	进入该功能后控制器显示“AdF”，开压缩机和风机，四通阀状态与化霜模式有关（详见“自动化霜原理”）。按“s”键退出或 20 分钟后自动退出			
	F99	测试输出信号	进入该功能后控制器显示“CCC”，依次吸合所有继电器，作为外机板测试用，严禁在线使用。按“s”键退出或 30 秒后自动退出。			
	End	退出设置				

***注：“F51 外部告警自动恢复次数”：**指的是当外部告警信号恢复正常时，系统自动恢复到正常工作状态的次数，超过此次数，则即使外部告警信号恢复正常，系统也不能工作，而是锁定在故障状态，需要人工关机后才能恢复。

“F52 外部告警自动恢复次数重置时间”：只要外部告警信号处在正常状态的时间达到该参数设定的时间，则在下次出现故障时重新开始计算自动恢复次数。

例：F51=1，F52=60，可以理解为在 60 分钟内，出现第一次故障时允许自动恢复，在 60 分钟内出现第二次故障则系统锁定，需要人工恢复。

八、告警处理

当发生下表所述异常情况时，控制器进入告警状态：

异常情况	告警指示	告警代码	动作	恢复方式	说明
外部告警	故障	A11	停止制热	自动或人工，可设置（F51、F52）	人工恢复方法：关机后再开机
水温探头故障	故障	A21	停止制热	自动恢复	
外机探头故障	故障	A22	-	自动恢复	
排气探头故障	故障	A23	-	自动恢复	排气温度保护模式（F57）设为 0 时不告警
环境探头故障	故障	A24	-	自动恢复	相关功能屏蔽
和外机板连线中断	掉线			自动恢复	温度显示“---”
排气温度过高	高温	A33	停止制热	排气温度降低后自动恢复	
水位传感器故障	故障	A81	停止自动补水 停止制热	自动恢复	
上水保护	故障	A82	停止补水 停止制热	自动恢复	

说明：

- 1、探头发生故障时，对应的温度显示“OPE”表示开路，“SHr”表示短路。可按“▲▼”键观察各个探头的温度显示。
- 2、“告警代码”出现在温度显示位置，和温度交替显示。
- 3、“自动恢复”指的是当异常情况消失后，自动退出告警状态。
- 4、“人工恢复”指的是当异常情况消失后，控制器仍锁定在告警状态，需要人工关机再开机才能恢复。

※ 基本工作原理

🌀 温度控制

温度控制根据“设定温度”和“回差温度”两个参数进行，出厂默认“设定温度”为 55℃，“回差温度”为 5℃，则当水温低于 50℃ 时启动制热，到水温高于 55℃ 时停止制热，将温度控制在 50℃--55℃ 之间。

上水控制

定时上水：控制器内部可设置一定时上水时间点，到达设置时间后，控制器打开上水阀，上水至设置水位。

自动上水：当水位低于 20%时，蜂鸣器提示，延时 F42 后打开上水阀，上水至设置水位。

当水位低于 50%，需启动热泵加热时，先打开上水阀，上水至 50%后，再启动热泵加热。

8:00—17:00 时段内，当水箱温度高于（设定温度+10℃），打开上水阀上水；当水箱温度低于（设定温度）或水箱水位达到 100%，关闭上水阀，停止上水。

手动上水：长按“上水”键 2 秒，打开上水阀，上水至 100%。

满足补水阀关闭条件后，补水阀延时 30 秒关闭

水位传感器出现故障后，控制器显示故障代码，为防止水箱水满溢出，定时上水和自动上水失效，只可手动开启上水，并且需手动关闭上水。

管道循环泵控制

短按“上水”键，开启管道循环泵，待运行（参数 F41）后自动关闭。

电热带控制

当环境温度低于 3℃ 时，间隔 F46 开启电热带 F47，防止管道冻裂。

防溢流保护

由于真空管破裂或水位传感器故障等原因引起的水位在 F44 时间内未上升一格，控制器停止上水显示故障代码 A82。通过手动上水解除告警。

水箱防冻保护

当检测到水箱温度低于 5℃，且环境温度低于 0 度，启动水箱防冻保护功能。热泵启动，显示器交替显示“FP”和水箱温度（FP 为防冻 Freeze Protection 的缩写），待水箱加热至 10℃ 停机（可修改参数 F45 选择是否启用此功能）

防炸管保护

为防止空晒造成的炸管现象，当水箱温度高于 95℃ 禁止补水。

压缩机开机延时保护

控制器内有一个“压缩机停机计时器”，当压缩机停机时开始计时，下一次启动前首先检查这个计时器，如果已满三分钟则立即启动压缩机，如果不满三分钟则等满三分钟再启动；另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机。（*注：压缩机开机延时保护时间是可调的（参数 F21），以上假定设置成三分钟）

自动化霜

控制器在开始制热时先检测外机温度，如果低于“化霜启动温度”，则先启动化霜，待化霜结束后再启动制热；另外在正常制热过程中，不断监测外机温度，根据外机处在连续低温状态的时间来判断是否需要化霜。即当外机温度低于“化霜启动温度”时化霜计时器开始计时，当计时值达到“化霜启动时间”则启动化霜。在计时过程中如果外机温度高于“化霜启动温度”则清除计时器，到下次外机温度降低到“化霜启动温度”以下时从头开始计时。也就是说化霜计时器的计时值体现了外机的连续低温时间。

化霜启动后控制器通过外机温度检查化霜效果，如果外机温度升到“化霜结束温度”，则认为化霜完毕，结束化霜。如果化霜时间过长，超过了“最大化霜时间”，控制器将强制结束化霜。

以上过程只在制热状态进行，即在非制热状态不会启动化霜。

外部告警

外部告警是一个外接开关量信号，一般用来接高低压保护开关，可设置成常开、常闭或禁用（参数 F50）。“常开”表示正常情况下外部告警信号是断开的，闭合则产生告警，“常闭”则反之，“禁用”表示不使用外部告警信号。

当发生外部告警信号时，系统停止工作，待外部告警信号恢复正常时，可以自动恢复到正常工作状态。但是如果一小时内连续出现两次外部告警，则系统锁定在告警状态，需要人工关机后才能恢复。这个次数和时间是可以设置的，详见参数 F51 和 F52。

外部告警信号在压缩机正常工作后的三分钟之内和在化霜过程中及化霜结束后的三分钟之内不进行检测。

排气温度保护

当控制器检测到排气温度过高时，进入告警状态，停止制热。这个温度点是可设置的（参数 F58

和 F59)，并且排气温度保护可设置成外风机不受控模式（F57=1）和外风机受控模式（F57=2）。假设 F58=100℃（温度），F59=5℃（回差），则：

外风机不受控模式（F57=1）：排气温度高于 105℃ 时进入告警状态，停止制热

排气温度低于 95℃ 时恢复

外风机受控模式（F57=2）：排气温度高于 100℃ 时关外风机

排气温度高于 105℃ 时进入告警状态，停止制热


排气温度低于 95℃ 时恢复

F57=0 时，无排气温度保护功能，也不会出现排气温度探头故障告警。

快速加氟

长按“模式”键 5 秒，快速进入加氟模式；按“设定”键退出加氟模式。

接线图：

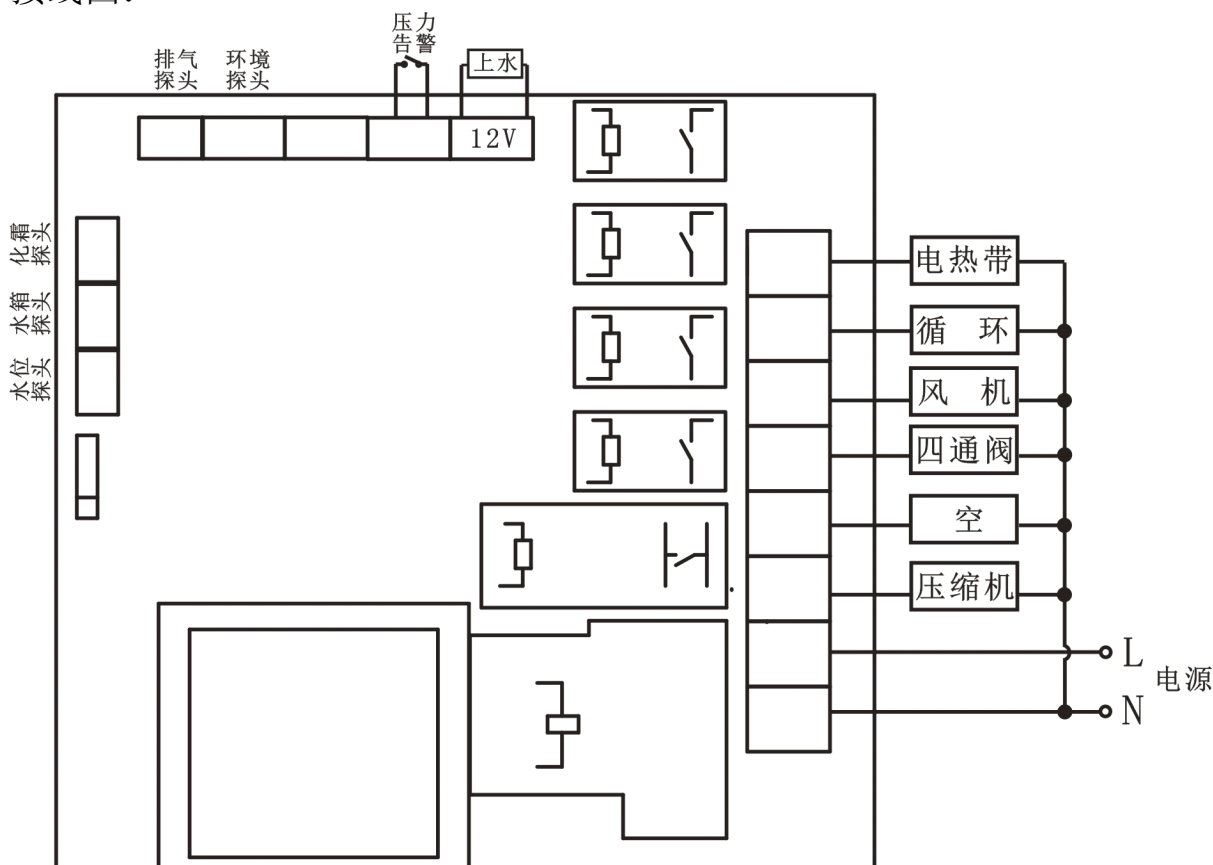

注意事项

- 1、务必正确设置参数“F37”，需要和被控热泵的四通阀方向一致，否则系统不能正常工作。
- 2、控制器内部的实时钟在停电时依靠内部的超级电容供电，只能在 72 小时内保证时钟准确，如果停电超过三天，可能需要重新校准时钟。
- 3、水温探头、外机探头、排气探头须安装在正确的位置。
- 4、务必将外机板接地端和外机接地端可靠连接。
- 5、操作面板请安装在室内，并避免阳光直射。



苏州新亚科技有限公司