

8815 系列温控器使用说明书


8815 系列温控器主要应用于电热采暖的温度控制。8815 系列温控器为明装外型，适于安装在暗装八六盒内。

一、型号参数：


型 号	最大电流	额定功率	精 度	容 差	温控范围	说 明
8815/16N	16A	3KW	±1° C	±0.7° C	5~30° C	测温探头内置
8815/25N	25A	5KW	±1° C	±0.7° C	5~30° C	测温探头内置
8815/16W	16A	3KW	±1° C	±0.7° C	10~60° C	测温探头外置
8815/25W	25A	5KW	±1° C	±0.7° C	5~30° C	测温探头外置
8815/16S	16A	3KW	±1° C	±0.7° C	5~30° C	测温探头内置、带过热保护探头
8815/25S	25A	5KW	±1° C	±0.7° C	10~60° C	测温探头内置、带过热保护探头

所购产品型号已标于机体后壳的标签上

二、外部接线：

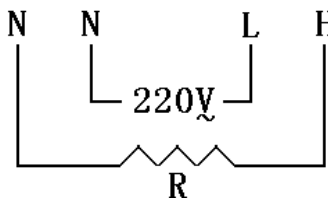

接线示意图（图 1）

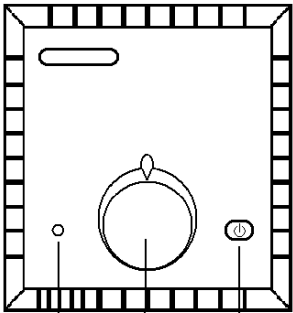

外观示意图（图 2）

三、使用说明：

- 1、加热控制：将工作开关按下，您可以根据需要调节调温旋钮。当环境温度低于设定温度 0.7℃时，温控器接通加热负载，此时指示灯为红色；当环境温度高于设定温度 0.7℃时，指示灯变为绿色，同时断开加热负载。
- 2、过热保护（双控）：8815/16S、8815/25S 带有过热保护功能，将过热保护探头串入埋线管中，放在需要过热保护的加热负载周围，当加热负载温度高于过热保护温度时（标准型为 50±2℃，可根据用户要求定制），温控器强制断开负载，保护加热负载温度不致过高。当温度恢复低于过热保护温度 5℃以下时，温控器恢复正常工作。
- 3、关机：再次按动工作开关，此时指示灯灭，温控器停止工作。
- 4、温度校正：由于温控器安装使用环境、负载大小、红外辐射等都会对测温基准值产生影响，加之测温器具误差等原因，造成温控器所感知温度与标准测温器具所测量温度存在偏差，当偏差较大时，施工人员可自行对温控器进行校正（具体方法见安装示意图）。

注意：1. 因加入补偿功能，故温控器通电 1 小时后，达到最佳测温状态。


2. 建议接线时选用 4 平方以下线径电线。

3. 我公司所配置的传感探头不具备防水功能，请在施工中切勿直接接触或放置于水泥、砂浆等潮湿环境。


四、安装说明

- 1、将温控器底部螺丝拧松（如图 3）。
- 2、向上旋转面壳，并取下（如图 4）。


- 3、用配件螺丝将温控器固定于八六盒上（如图 5）。此时施工人员可将旋钮拨下，然后按照准确温度再次插入，已达到温度校正目的。
- 4、对准上部连接后，向下旋转面壳（见图 6）
- 5、拧紧温控器底部螺丝（如图 3）。

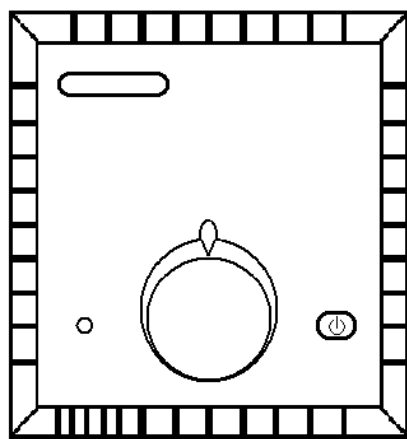


固定螺丝
安装示意图（图 3）

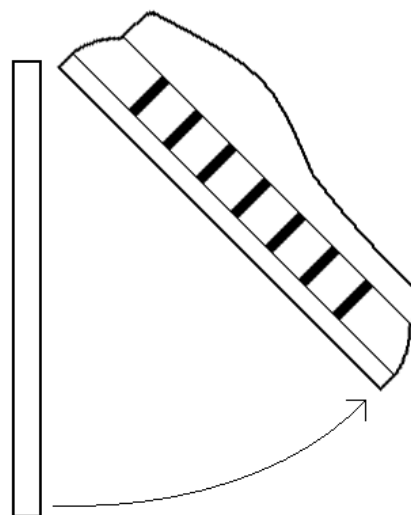

安装示意图（图 4）

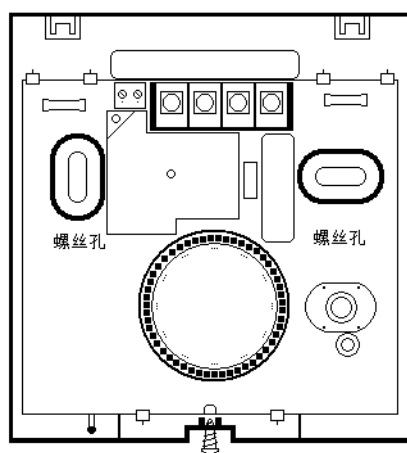

安装示意图（图 5）

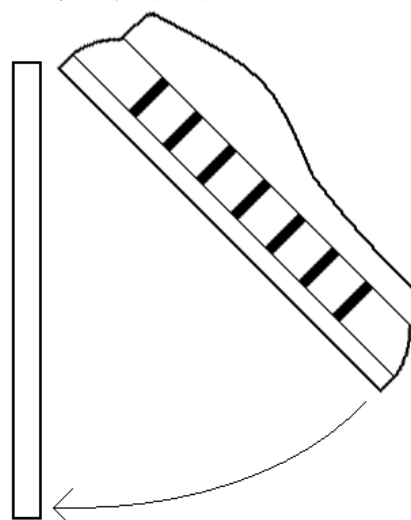

安装示意图（图 6）